

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego, określających przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych” w podziale na części:

CZĘŚĆ 2: „Wykonanie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Łęgnowo, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego”

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie:

Stacja Pomp Łęgnowo zlokalizowana na działce nr 13/3 obręb 273 Bydgoszcz ul. Toruńska 165A

Mapa poglądowa:

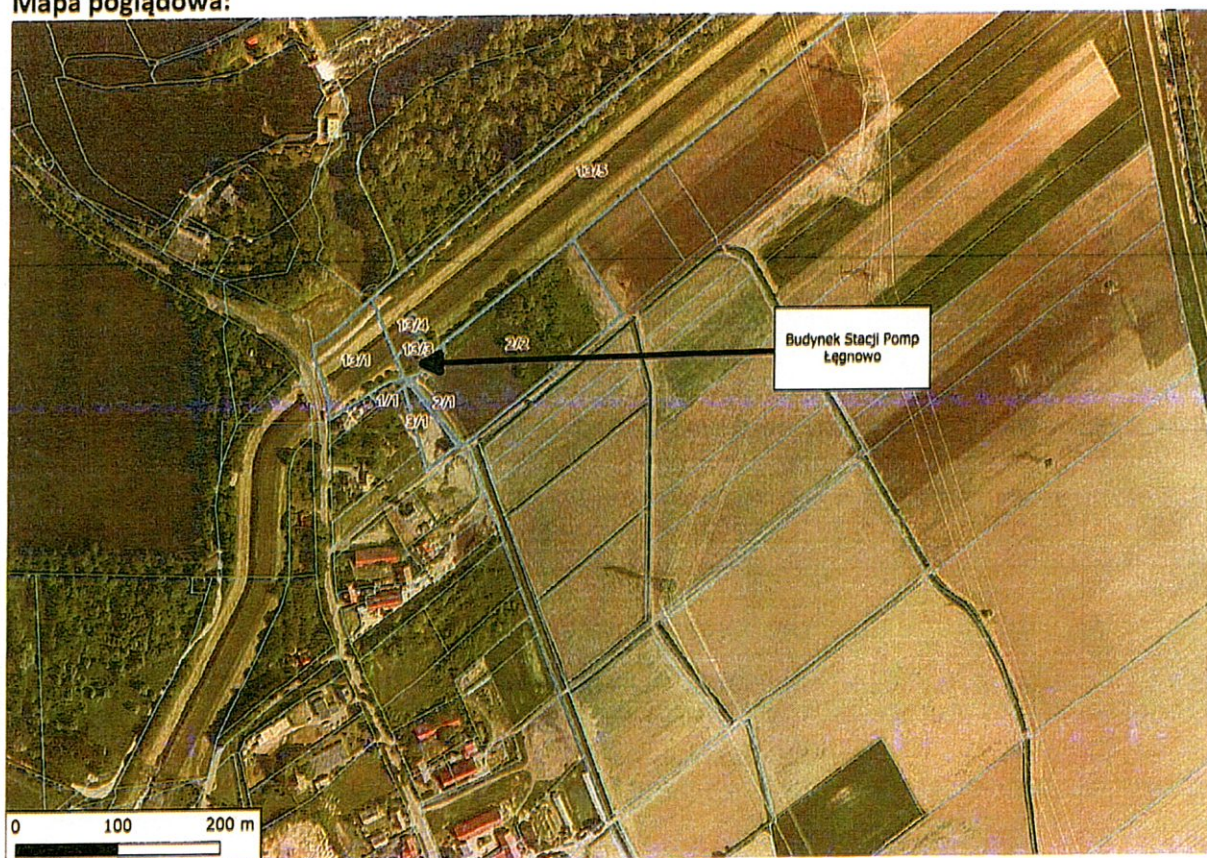

3. Nazwy i kody CPV:

Główny Kod CPV: 71.32.00.00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowy kod CPV: 71.31.10.00-1 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW): RW20001729192

5. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Popiełuszki 3 87-100 Toruń

6. Opis stanu istniejącego :

Podstawowe parametry:

- rok budowy : 1946,
- Agregaty pompowe: 2x Wafa Pomp 80P-17 125 kW
- Całkowita wydajność: 2500 l/s
- Powierzchnia odwadniana: 890ha

Opis stanu istniejącego zawarty jest w protokole z kontroli okresowej obiektu budowlanego (załącznik nr 1 do OPZ).

7. Zakres zamówienia i warunki realizacji

Opracowanie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Łęgnowo, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

7.1. Opracowana ekspertyza powinna określać stan techniczny budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, warunki bezpiecznej eksploatacji, ocenę trwałości budowli, wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk, prowadzenia niezbędnych obserwacji i kontroli budowli;

7.2. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa winna być wykonana zgodnie z wymogami art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351);

7.3. W ekspertyzie należy:

- Wskazać rodzaj i rozmiar nieprawidłowości w stanie technicznym poparte inwentaryzacją stanu technicznego, wraz z wykonaniem rysunków technicznych z określeniem lokalizacji występujących uszkodzeń
- Określić stabilność posadowienia konstrukcji obiektu
- Dokonać oceny przyczyn powstania nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektu;
- Określić stopień przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania (remont lub przebudowa/odbudowa);
- Określić szczegółowy zakres prac do wykonania w formie przedmiaru
- Wykonać rysunki konstrukcyjne niezbędne do dokonania naprawy
- Opracować kosztorys inwestorski

7.4. Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów do opracowania ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień.

7.5. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zadania.

8. Termin realizacji

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

Zakończenie: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

9. Wymagania stawiane Wykonawcy

Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: - min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Wymienioną powyżej dokumentację należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie

drukowanej i piąty egz. na nośniku cyfrowym:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plików typu rastrowego, DWG i w formacie PDF;
- części opisowe w formacie doc i pdf;
- kosztorys inwestorski i przedmiar (jako oddzielne pliki) wskazane wykonanie w programie kosztorysowym np. „NORMA” dostarczone w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych np. ATH

10. Załączniki:

1. Protokół kontroli okresowej rocznej z roku 2021
2. Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
3. Rysunki techniczne stacji pomp

Kierownik
Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego

Artur Klimkiewicz

01.07.22

PROTOKÓŁ NR NR NW-T-1/4/2021
KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

Stacja pomp Łęgowo

wykonana w dniu 13.12.2021 r.

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Lokalizacja obiektu budowlanego:

- miejscowość Bydgoszcz ul. Toruńska 165,
- gmina m. Bydgoszcz,
- powiat bydgoski,
- województwo kujawsko-pomorskie.

Właściciel/zarządca obiektu budowlanego:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
NW Toruń ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń tel: 56 306 71 63; kom. 515 275 065.

Kontrolę przeprowadzili:

- Łukasz Cieszyński, uprawnienia budowlane nr KUP/0240/PWBH/9 w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej, członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym KUP/BH/0074/20;
- Urszula Graczyk, uprawnienia budowlane nr w specjalności GP-KZ-7342/96/93, członkini Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym KUP/BO/0634/01.

C.

2. ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto obiekty budowlane:

- zbiornik wyrównawczy;
- stacja pomp wraz z wyposażeniem technologicznym;
- wylot z pompowni;
- wylot rurociągów grawitacyjnych;
- plac manewrowy i ciągi komunikacyjne;
- stacja transformatorowa.

Kontrolą roczną objęto sprawdzenie stanu technicznego w zakresie:

- elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – nie występują,
- instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) – nie występują.

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY KONTROLI

- Protokoły z wcześniejszych kontroli okresowych (sporządzonych na podstawie Prawa budowlanego) – protokół z przeglądu pięcioletniego z 04.12.2017 r. i rocznej z 15.10.2020 r.,
- instrukcja eksploatacji, książka obiektu,
- posiadane przez użytkownika orzeczenia o stanie istniejących instalacji i urządzeń.

4. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Kategoria obiektu budowlanego – XXX.

Klasa budowli hydrotechnicznej: IV (obszar chroniony 890 ha).

Pozwolenie na budowę (organ wydający, data, znak decyzji) – nie przedstawiono

Rok budowy – 1965 r.

Pozwolenie na użytkowanie (organ wydający, data, znak decyzji) – nie przedstawiono.

C

Pozwolenie wodnoprawne (organ wydający, data, znak decyzji, data obowiązywania) – nie przedstawiono.

Data przekazania do eksploatacji: 1965 r.

Data ostatniego remontu: 2012 r.

Data ostatniej przebudowy: 2015 r.

5. KONTROLA

5.1. OPIS OBIEKTU BUDOWLANEGO W DNIU KONTROLI

Rampa betonowa

Bez schodków lub drabinki wejściowej. Do wchodzenia wykorzystywane są przypadkowe elementy np. pieńki.

Urządzenia upustowe

- rurociągi tłoczne – sprawne,
- klapy zwrotne na wylocie rurociągów grawitacyjnych – sprawne,
- zastawki do rurociągów – sprawne,
- rurociągi grawitacyjne – sprawne.

Elementy ziemne

Nie stwierdzono przecieków pomiędzy stanowiskiem górnym i dolnym oraz na styku gruntu z budowlami.

Agregaty pompowe

Sprawne.

Ciągi komunikacyjne

Powierzchnie betonowe uszkodzone. Schody z licznymi szczelinami i pęknięciami.

W biegu schodów prowadzącym do wylotu rurociągów tłocznych 2 stopnie górne pęknięte i przemieszczone znacznie utrudniają poruszanie i mogą być przyczyną wypadku.

C

Drenaże

Sprawne.

Inne

- sprzęt ochronny p. porażeniowy (kalosze, rękawice, wskaźniki wys. Napięcia
- posiadają aktualne badania,
- gaśnice – posiadają aktualne badania.

Obarierowanie

Zniszczone. Elementy zdeformowane, powłoki malarskie uszkodzone, widoczne oznaki korozji powierzchniowej.

Teren wokół stacji pomp

Składowisko śmieci na lewym brzegu zbiornika przy wlocie do stacji pomp. Teren zaniedbany, niewykoszony.

5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I OGLĘDZIN

Podłoże

Nie zaobserwowano ubytków w gruncie, przecieków, rozpulchnienia gruntu.

Korpus/konstrukcja

Stwierdzono liczne powierzchniowe uszkodzenia betonów w części hydrotechnicznej oraz pęknięcie w budynku operatora w miejscu połączenia dobudówki z głównym budynkiem pompowni. Pęknięcie zlokalizowane jest na całej długości połączenia i posiada znaczną rozwartość.

Urządzenia przeciwfiltracyjne

Sprawne.

C.

Urządzenia drenażowe sprawne

Sprawne.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Sprawna.

Urządzenia do przepuszczania wody

Sprawne.

Inne

- Tablica informacyjna nieaktualna.

Ocena stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, która dotyczy przede wszystkim:

- elementów zagospodarowania takich jak ciągi pieszo - jezdne, drogi technologiczne i dojazdowe, schody bariery itp. - sprawne,
- elementów odwodnienia terenu bezpośrednio związanego z budowlą - sprawne.

5.3. STAN INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA

Nie występują.

5.4. STAN INSTALACJI GAZOWYCH, PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Nie występują.

6. USTALENIA I WNIOSKI KOŃCOWE

6.1. STWIERDZONO NASTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

C

6.1.1. NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ LUB POWODUJĄ ZAGROŻENIE ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, BEZPIECZEŃSTWA MIENIA BĄDŹ ŚRODOWISKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI KATASTROFĘ BUDOWLANĄ, POŻAR, WYBUCH, PORAZENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ALBO ZATRUCIE GAZEM

Pęknięcie na łączeniu budynku operatora z głównym budynkiem pompowni wskazuje na wadliwe fundamentowanie lub sufozje gruntu spod fundamentów budynku.

6.1.2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI INNE NIŻ W PKT. 6.1.1

Pęknięcie podłużne budynku operatora będącego przybudówką do głównego budynku stacji.

6.2. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zrealizowane

- Przeglądy okresowe sprzętu przeciw porażeniowego.
- Przeglądy okresowe sprzętu gaśniczego.

Niezrealizowane

- Zabezpieczenie pęknięcia na styku dobudówki i budynku głównego stacji pomp.
- Wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
- Wykonanie remontu w pomieszczeniach pompowni.
- Wykonanie remontu schodów terenowych.

6.3. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEJ KONTROLI

- Wykonać zabezpieczenie pęknięcia w pomieszczeniu operatorskim. Zabezpieczenie należy poprzedzić wykonaniem stosownym opracowaniem projektowym, które określi przyczynę jego powstania i sposób naprawy.
- Uporządkować teren wokół budowli.
- Wykonać nowe zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych tj. pomp, kolumn zastawek, klap zwrotnych, barierek.
- Wyremontować pomieszczenia pompowni poprzez szpachlowanie i

C

malowanie.

- Wykonać reprofilację i zabezpieczenie elastyfikowanym szlamem polimerowo-cementowym elementów betonowych.
- Zamontować drabinę lub schodki do wejścia na rampę transformatora.

W ramach prac konserwacyjnych i zabezpieczających należy rozpatrzyć możliwości:

- Wykonać ubezpieczenie skarp zbiornika przed osuwaniem.
- Odmulić zbiornik na wylocie z kanałów grawitacyjnych.

6.4. ZALECENIA OGRANICZAJĄCE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie ma:

6.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt budowlany jest w niedostatecznym stanie technicznym z uwagi na ryzyko wystąpienia awarii w części budynku operatora. Nie można wykluczyć również wystąpienia zagrożenia życia, ponieważ jest to część przeznaczona do pobytu operatora w trakcie wzmożonej pracy stacji pomp w czasie wezbrań.

Elementy betonowe i stalowe w stanie dostatecznym, urządzenia upustowe i pompowe sprawne. Teren wokół zaniedbany.

Obiekt budowlany można użytkować zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i instrukcjami z wyłączeniem części budynku operatora. Główny budynek pompowni uznaje się za bezpieczny.


Obiekt budowlany tj. główny budynek stacji pomp, pomimo wykazanych nieprawidłowości nadaje się do dalszego użytkowania.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU

- 1) Decyzja o przygotowaniu zawodowym osoby kontrolującej.
- 2) Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

15.12.2021 r.


(data i podpis osoby kontrolującej)



13.12.2021 r.


(data i podpis osoby kontrolującej)

mgr inż. Łukasz Cieszyński
upr. bud. nr KUP/0246/PWBH/19
do projektowania i kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w opł. inżynierskiej
Wydział Techniczny



Pouczenie:

- Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a Pb, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch lub porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. " (art. 70 ust. 1 i ust. 2 zdanie 1 ustawy Prawo budowlane).
- Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1. " (art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

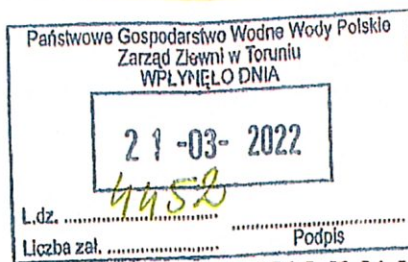

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.: zwanym dalej: Prawem budowlanym) art. 83 ust. 3 w związku z art. 83 ust. 2 pkt 3, po dokonaniu kontroli stanu technicznego Stacji Pomp Łęgnowo przy ul. Toruńskiej 165 w Toruniu na działce nr 13/3 w obrębie ewidencyjnym 273 Bydgoszcz;

nakładam

na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązek przedłożenia w tutejszym inspektoracie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Łęgnowo, mieszczącej się przy ul. Toruńskiej 165 w Bydgoszczy na działce nr 13/3 w obrębie ewidencyjnym 273 Bydgoszcz, określającej przyczyny oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania (w tym zawierającej rysunki konstrukcyjne), w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

Termin wykonania ww. ekspertyzy wyznaczam do dnia 30 września 2022 r.

Ekspertyza techniczna powinna być opracowana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub rzeczoznawcę, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2022 r. do tutejszego inspektoratu wpłynęła kopia protokołu kontroli okresowej „rocznej” przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez:

- Pana Łukasza Cieszyńskiego - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej, bez ograniczeń, o nr. ewid. KUP/0240/PWBH/19, będącego członkiem Kujawsko-Pomorskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr. ewid. KUP/BH/0074/20;
- Panią Urszulę Grajczyk - posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nr. ewid. GP-KZ-7342/96/93, będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr. ewid. KUP/BO/0634/01.

Kontrolujący w ww. protokole m.in. stwierdzili:

1. Rampa betonowa - bez schodków lub drabinki wejściowej.
2. Ciągi komunikacyjne - powierzchnie betonowe uszkodzone. Schody z licznymi szczelinami i pęknięciami. W biegu schodów prowadzących do wylotu rurociągów tłocznych 2 stopnie górne pęknięte i przemieszczone znacznie utrudniają poruszanie się i mogą być przyczyną wypadku.
3. Obarierowanie - Zniszczone. Elementy zdeformowane, powłoki malarskie uszkodzone, widoczne oznaki korozji powierzchniowej.
4. Korpus konstrukcja - liczne powierzchniowe uszkodzenia betonów w części hydrotechnicznej oraz pęknięcie w budynku operatora w miejscu połączenia dobudówki (stanowiącej część socjalną) z głównym budynkiem pompowni. Pęknięcie zlokalizowane jest na całej długości połączenia i posiada znaczną rozwarłość.

Według kontrolujących „Obiekt budowlany jest w niedostatecznym stanie technicznym z uwagi na ryzyko wystąpienia awarii w części budynku operatora. Nie można wykluczyć również wystąpienia

zagrożenia życia, ponieważ jest to część przeznaczona do pobytu operatora w trakcie wzmożonej pracy stacji pomp w czasie wezbrań”.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że „obiekt budowlany można użytkować zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i instrukcjami z wyłączeniem części budynku operatora. Główny budynek pompowni uznaje się za bezpieczny”.

W dniu 17 stycznia 2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonali kontroli przedmiotowego obiektu budowlanego stwierdzając m.in.:

1. Spękania ścian i stropu wzdłuż połączenia budynku głównego przepompowni z częścią dobudówki, stanowiącą część socjalną.
2. Spękania murku oporowego wzmacniającego podstawę żelbetowych schodów prowadzących z przepompowni na pomost komory wlotowej.
3. Różnokierunkowe spękania żelbetowych schodów prowadzących z pomostu komory wlotowej na teren przyległy.
4. Pękniętą i pochyloną w kierunku wody, na długości ok. 10 m, żelbetową belkę, stanowiącą pionowe ubezpieczenie brzegu zbiornika, zwieńczoną stalową barierką, usytuowaną po lewej stronie komory wlotowej.

W związku z powyższym tutejszy organ ma uzasadnione - kwalifikowane wątpliwości, których nie jest w stanie rozstrzygnąć we własnym zakresie, związane ze stanem technicznym przedmiotowego obiektu budowlanego i które mogą skutkować brakiem spełnienia wymagań podstawowych wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, d i pkt 3 ust. 2 w zw. z art. 61 Prawa budowlanego.


Zauważyć należy, że dostarczenie rzeczzonej oceny pozwoli organowi nadzoru budowlanego na podjęcie dalszych odpowiednich działań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Tym samym zgodnie z treścią art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego „organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.”

W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanej ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu albo w razie dostarczenia oceny, która niedostatecznie wyjaśnia sprawę, tutejszy organ może zlecić wykonanie tej ekspertyzy albo wykonanie dodatkowej ekspertyzy na koszt osób zobowiązanych do ich dostarczenia (co wynika z art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego).

Zatem postanowiono jak w sentencji na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, które należy wniesić za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz.

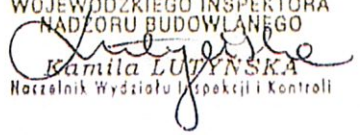
Z up. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
NAZORU BUDOWLANEGO

Kamila LUTYŃSKA
Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli

Otrzymują:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
2. Aa: WINB-WIK

Do wiadomości:

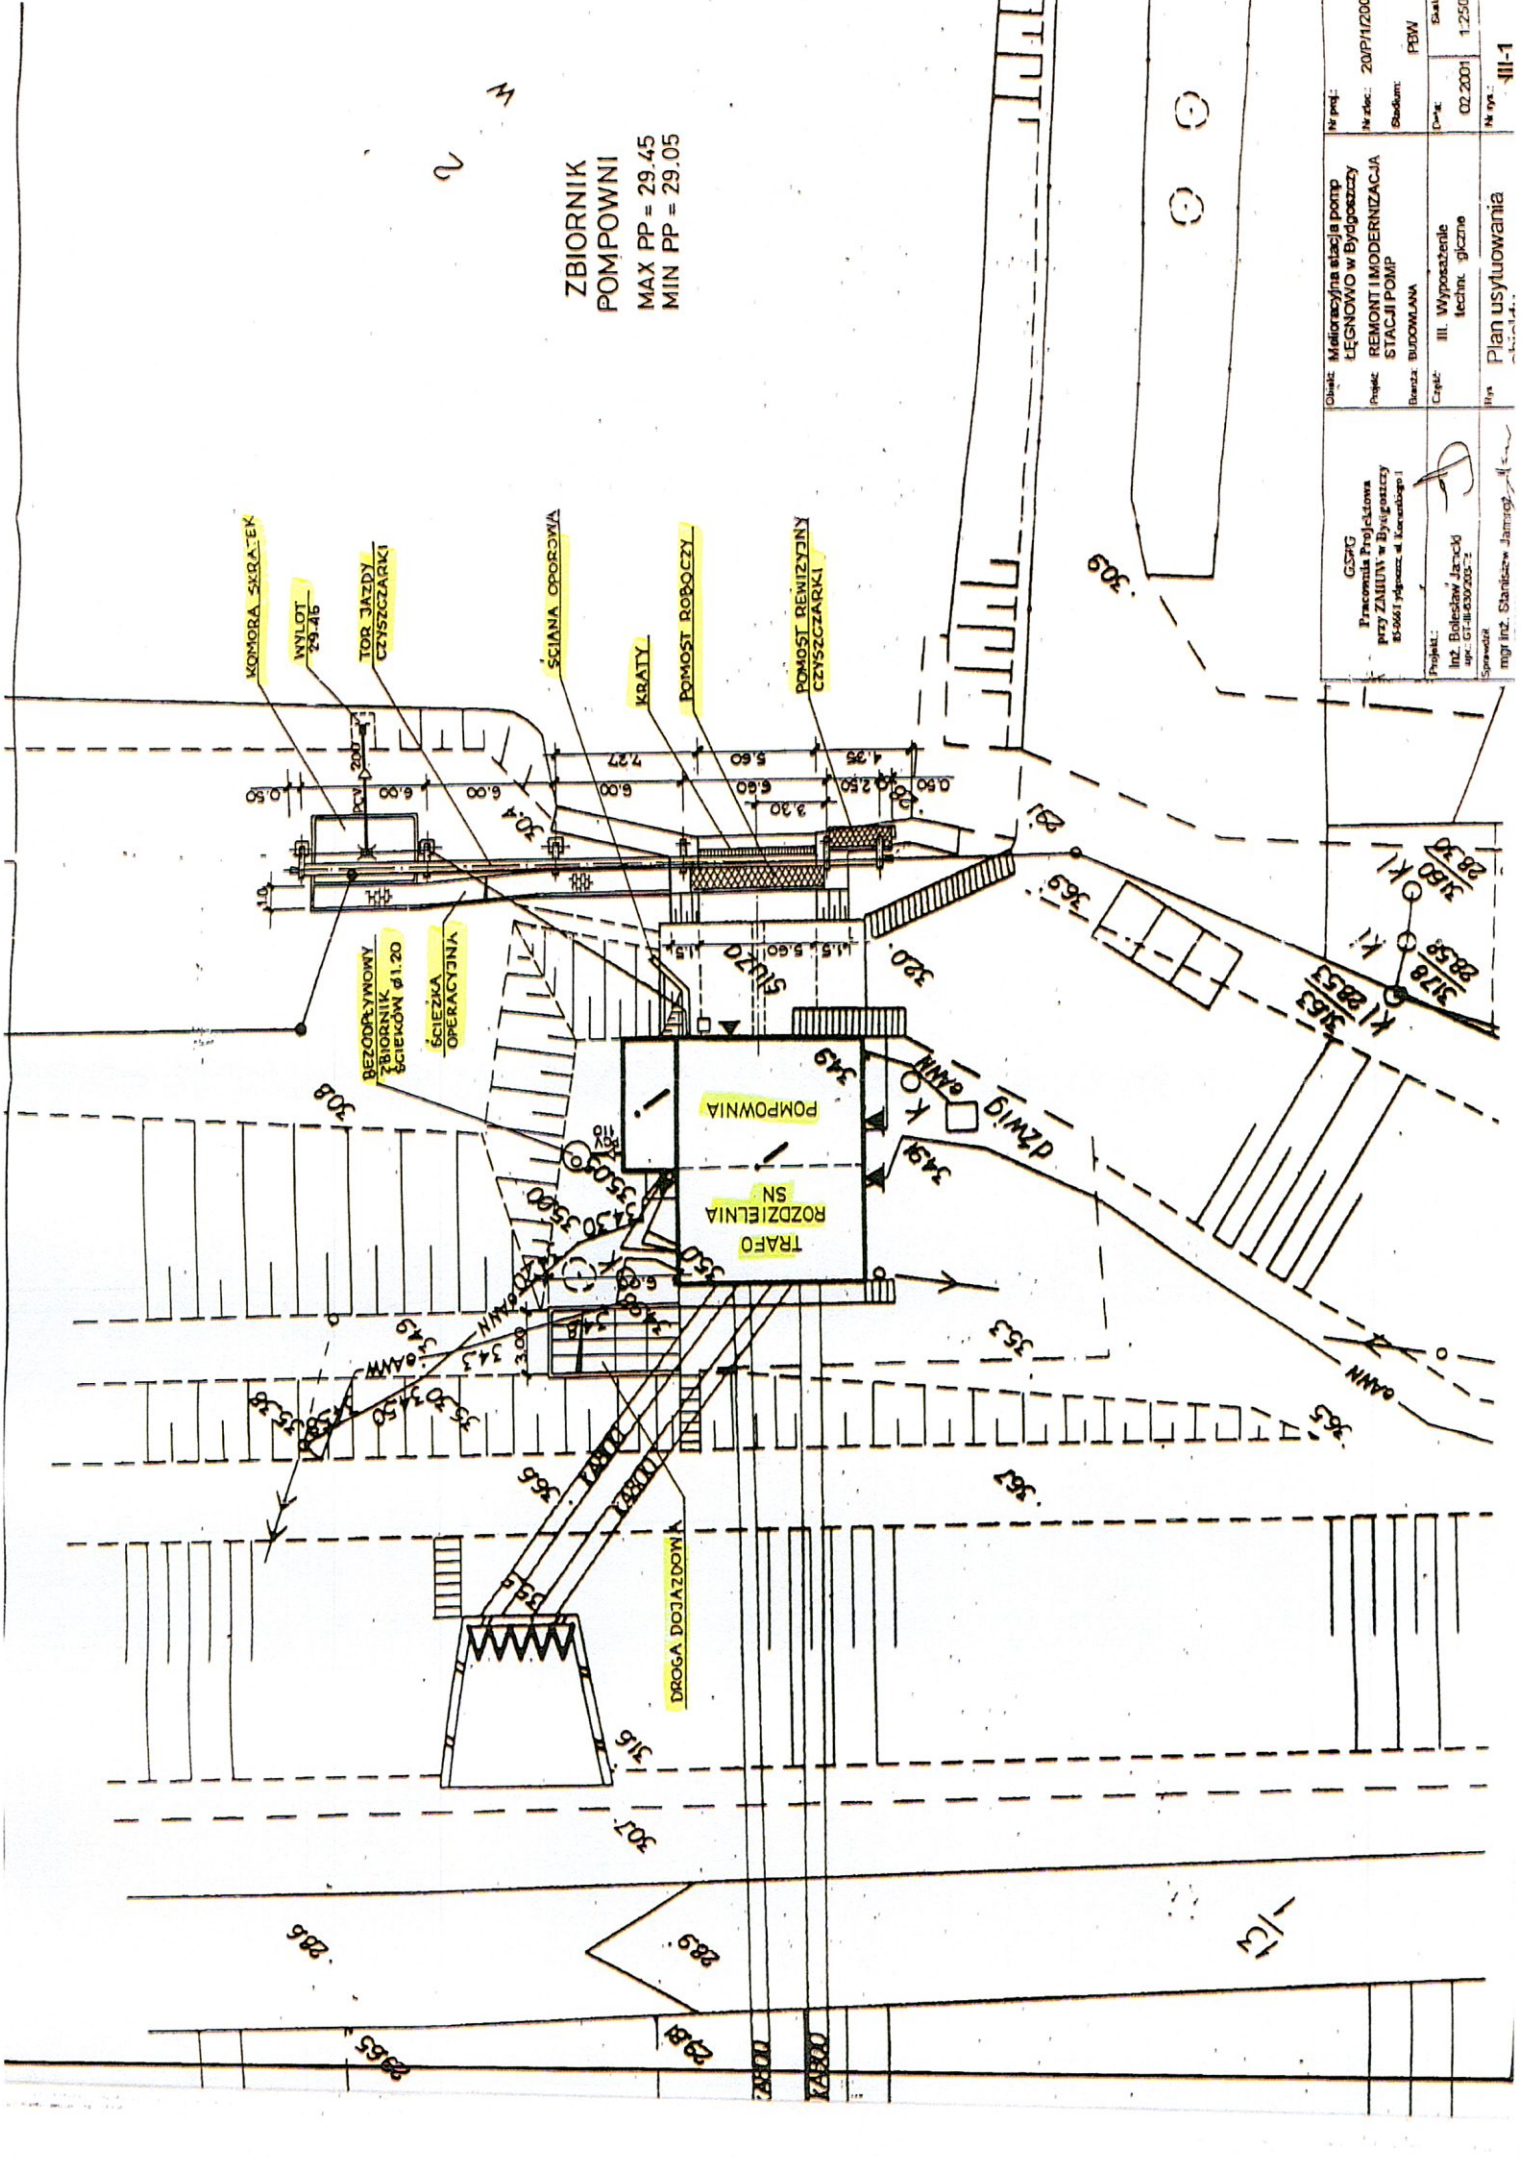3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - ePUAP
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3, 87-100 Toruń



ZBIORNIK
POMPOWNI
MAX PP = 29.45
MIN PP = 29.05

Nazwa projektu: Miejsca stacji pomp	Numer projektu: 20P/1200	Data: 02.2001	Skala: 1:250
Pracownia Projektowa przy ZAMUW w Bydgoszczy 85-061 Bydgoszcz, ul. Kierzyńska 1	Nazwa: REMONT I MODERNIZACJA STACJI POMP	Data: 02.2001	Skala: 1:250
Projektant: inż. Bolesław Jarczyński	Nazwa: REMONT I MODERNIZACJA STACJI POMP	Data: 02.2001	Skala: 1:250
Sprawdził: mgr inż. Stanisław Jarczyński	Nazwa: REMONT I MODERNIZACJA STACJI POMP	Data: 02.2001	Skala: 1:250
Opis: Miejsca stacji pomp	Nazwa: REMONT I MODERNIZACJA STACJI POMP	Data: 02.2001	Skala: 1:250
Pracownia Projektowa przy ZAMUW w Bydgoszczy 85-061 Bydgoszcz, ul. Kierzyńska 1	Nazwa: REMONT I MODERNIZACJA STACJI POMP	Data: 02.2001	Skala: 1:250

